


Legenda osprzętu	
	czujnik ruchu 360" mikrofalowy
	dwa gniazda pojedyncze 2P+Z p/t 16A we wspólnej ramce
	gniazdo pojedyncze 2P+Z p/t 16A IP44
	tablica bezpiecznikowa
	puszka przyłączeniowa 100x100 n/t IP44
	OPRAWA N/T LED 4000LM 840
	OPRAWA N/T LED IP65 16W + PIR
	OPRAWA AWARYJNA LED 1H 1STR
	OPRAWA AWARYJNA LED 1H 2STR
	OPRAWA AWARYJNA LED 1STR zewnętrzna 1H

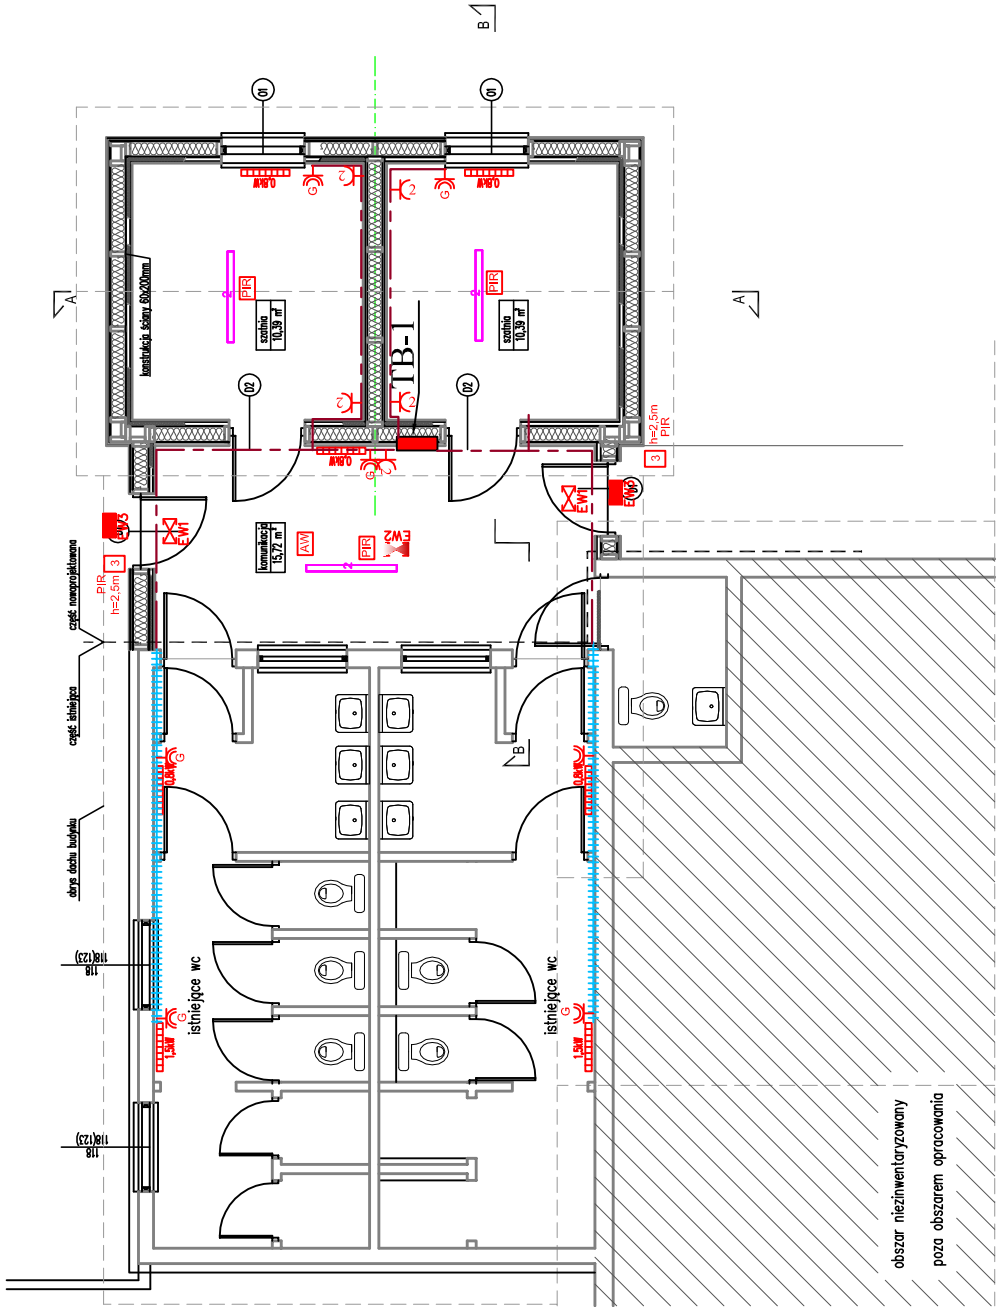

# Rzut parteru budynku szatniowego

## Instalacje elektryczne

### skala 1:100

pracownia projektowa <b>PROJEKT PLUS®</b>		mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1 tel. 601 222 524 e-mail: projekt.plus@op.pl	
rysunek: <b>RZUT PARTERU BUDYNKU SZATNIOWEGO</b>			
STAN PROJEKTOWANY			
nazwa inwestycji: budowa krytych kortów tenisowych wraz z budynkiem szatniowym	adres: Elk ul. Parkowa dz. geod. nr 3775/7, 3775/8	skala: <b>1:100</b>	
inwestor: UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 4	GMINA MIASTO ELK 19-300 ELK	stadium: <b>PB</b>	
zespół projektowy:		nr uprawnień:	
br. elektryczna: mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz		PDL/0154/P00E/10	
- Elk czerwiec 2018r -		strona:	<b>E-6</b>