


020
ABC
1
2
3
4
5
6
MF
NF
WI

skrzynka z ESTRODURU na fundamencie umieszczona obok istn. ZK nr 757

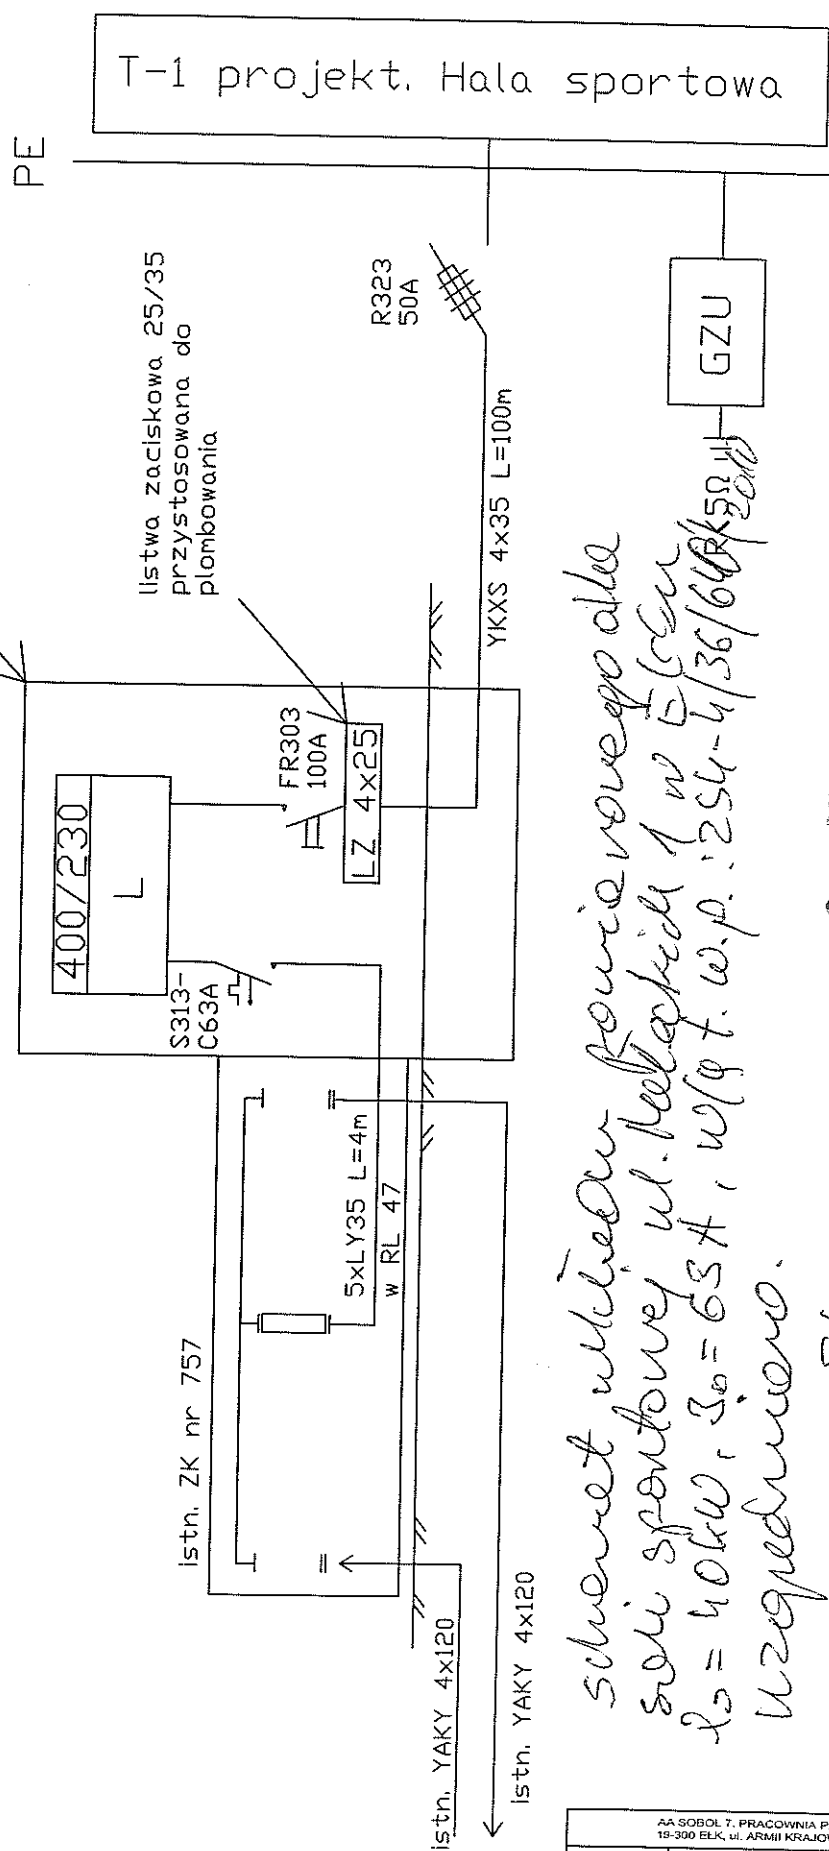

Istn. zaciskowa 25/35 przystosowana do plombowania

*schowek, ul. Włocławek, powiat wrocławski
sali sportowej, ul. Kępczyńskiego 1 w Łodzi
P₀ = 40kW, I₀ = 63A, w/g t. w.p. 254-4/36/60/200
uzupełniono.*

PGE Dystrykt Włocławek S.A.
Wydział Powyższych Odciętów i Rozliczeń
specjalista: *[Signature]*
inż. Krzysztof Janusz

Elek, 23.02.2010

AA SOBOLEŃ, PRACOWNIA PROJEKTOWA 15-300 ELK, UL. ARMII KRAJOWEJ 22 C		
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PROJEKT HALLI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ELKU	data: 2010
TYTUL OPRACOWANIA	Propozycja układu podziurawienia	str. 18
PROJEKTANT	inż. Krzysztof Janusz	PDL0088/P00504