


Latarnie parkowe 30  
(do wyciągu)

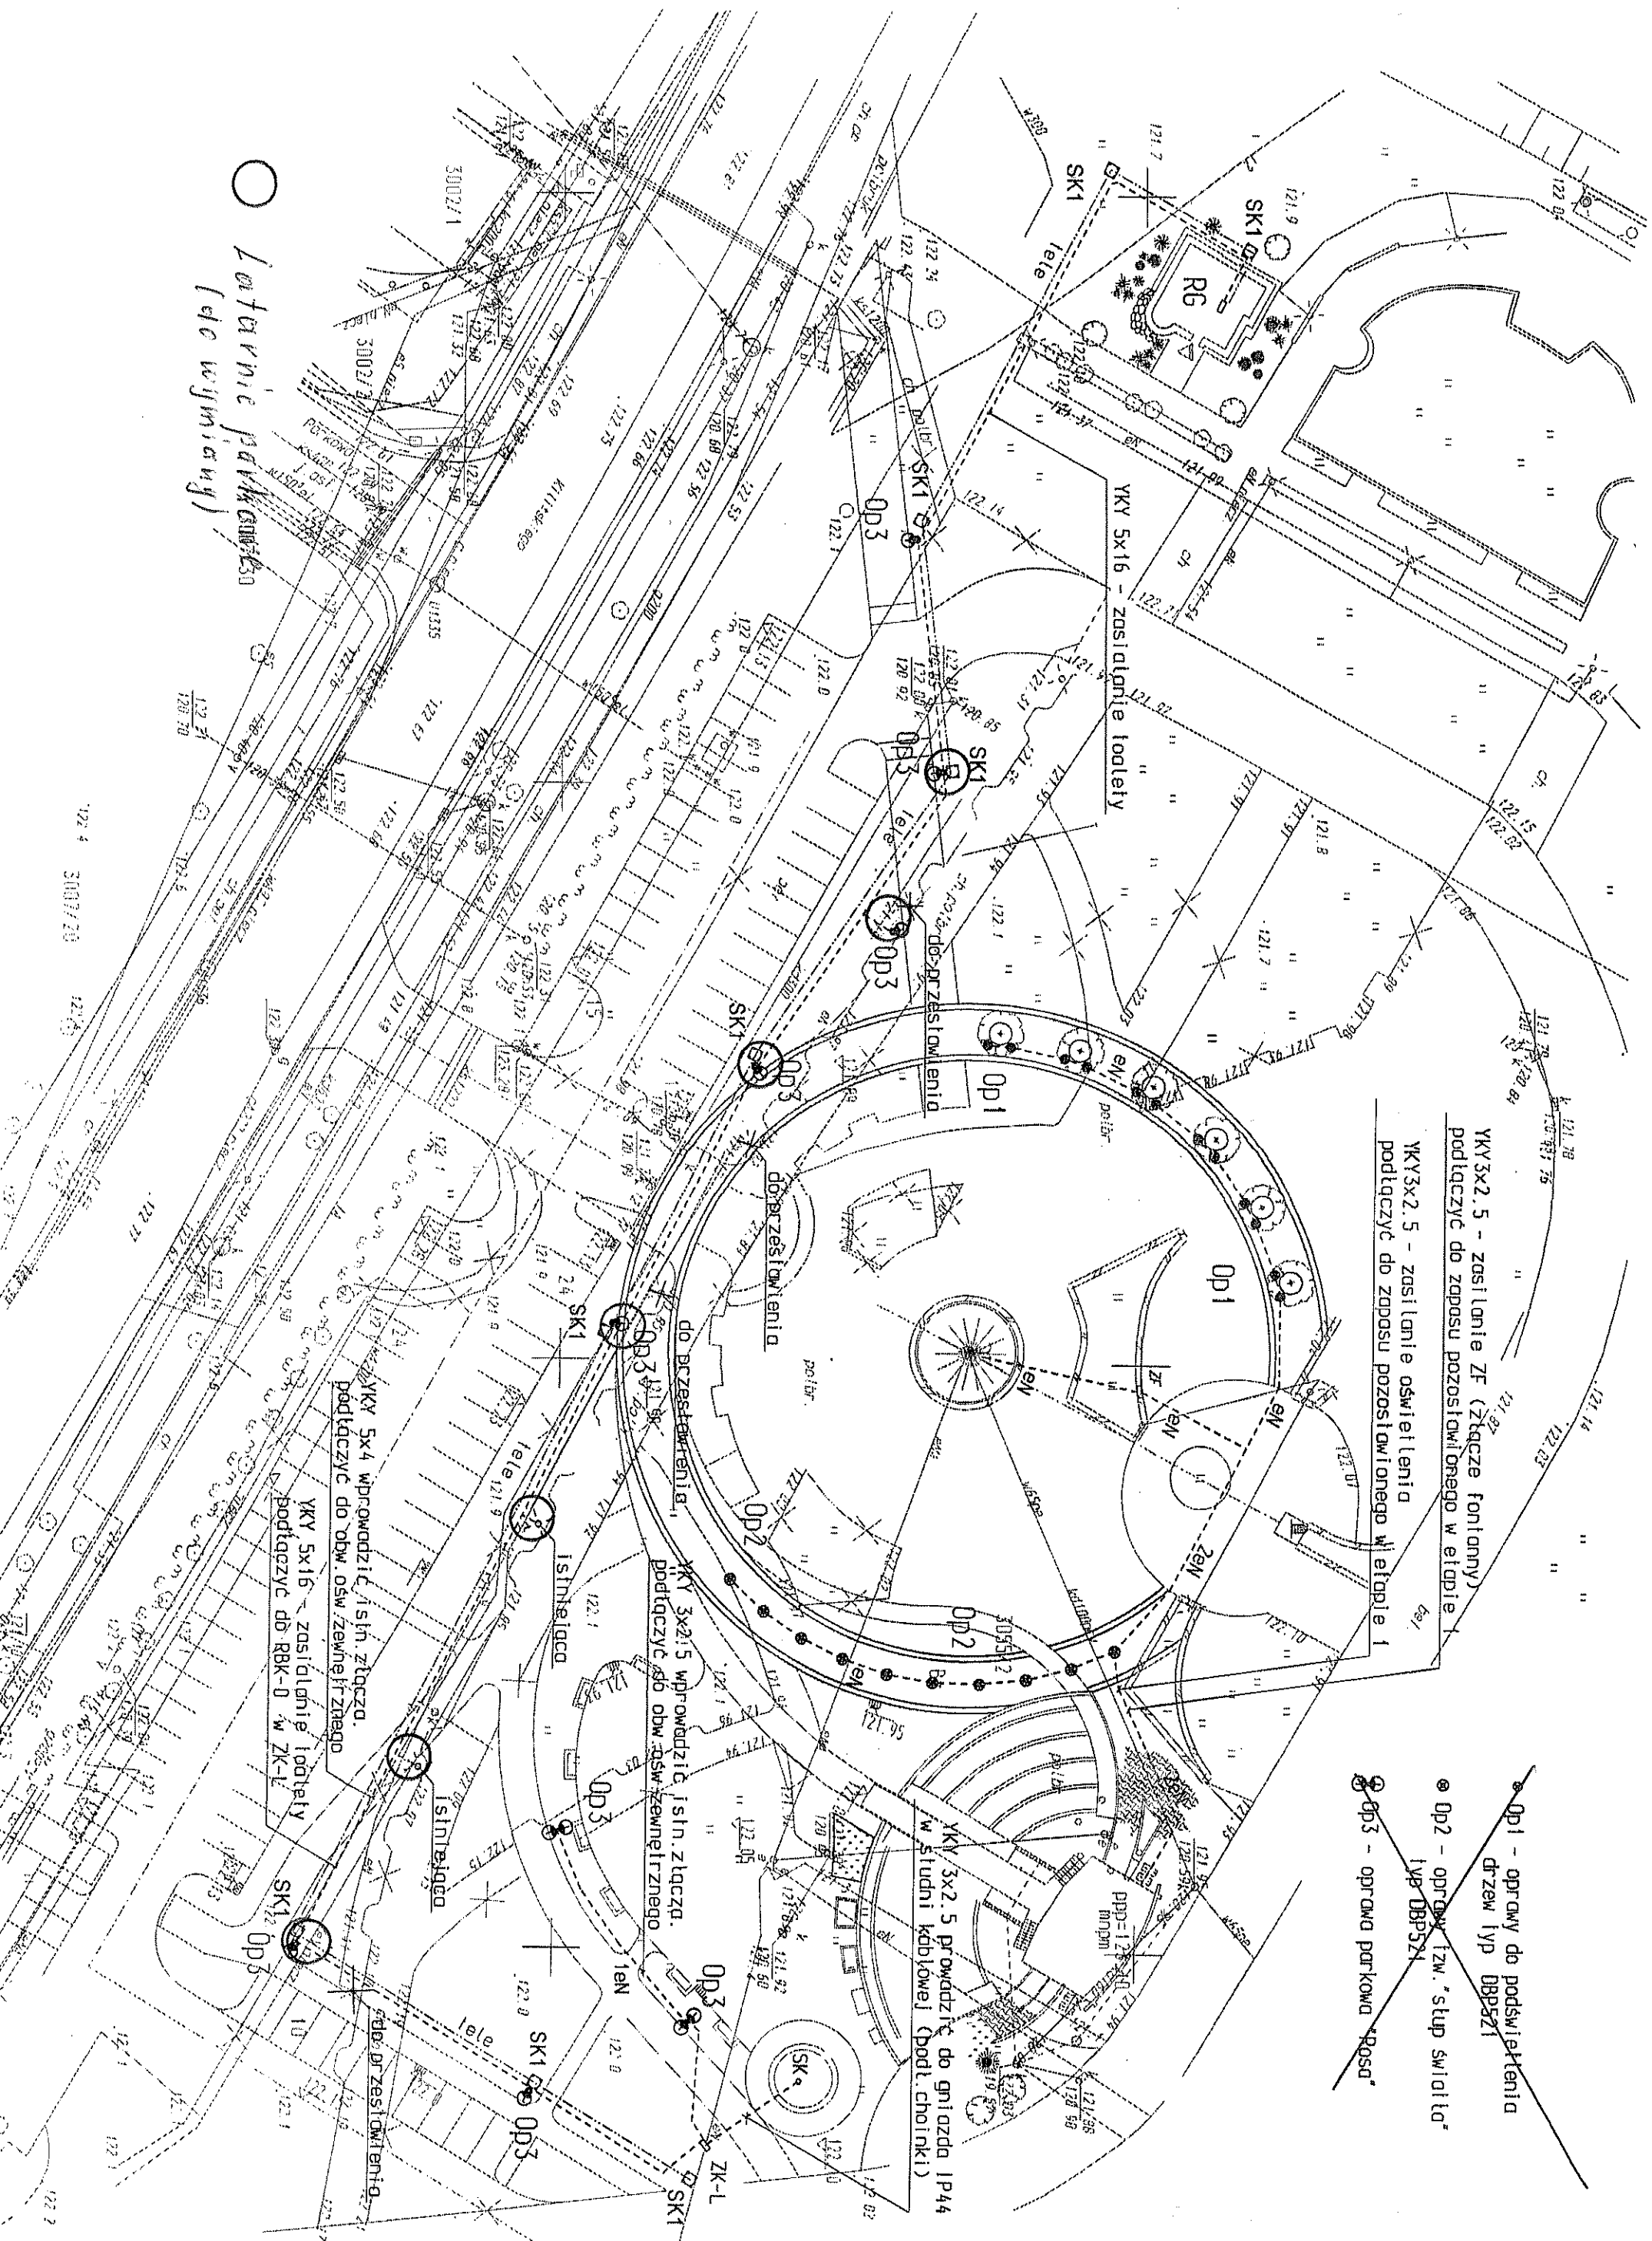

YKY 3x2.5 - zasilanie ZF (Złącze fontanny)  
podłączyć do zapasu pozostawionego w etapie 1

YKY 3x2.5 - zasilanie oświetlenia  
podłączyć do zapasu pozostawionego w etapie 1

YKY 5x4 wprowadzić istn. złącza.  
podłączyć do obw. ośw. zewnętrznego

YKY 5x16 - zasilanie łodoley  
podłączyć do RBK-0 w ZK-L

YKY 3x2.5 wprowadzić do gniazda IP44  
w studni kablowej (podł. chodnika)

- Op1 - oprawy do podświetlenia  
drzew typ DBP521
- Op2 - oprawy zw. "stół światła"  
typ DBP521
- Op3 - oprawy parkowa "Rosa"