



KLATKA SCHODOWA - B



KLATKA SCHODOWA - A

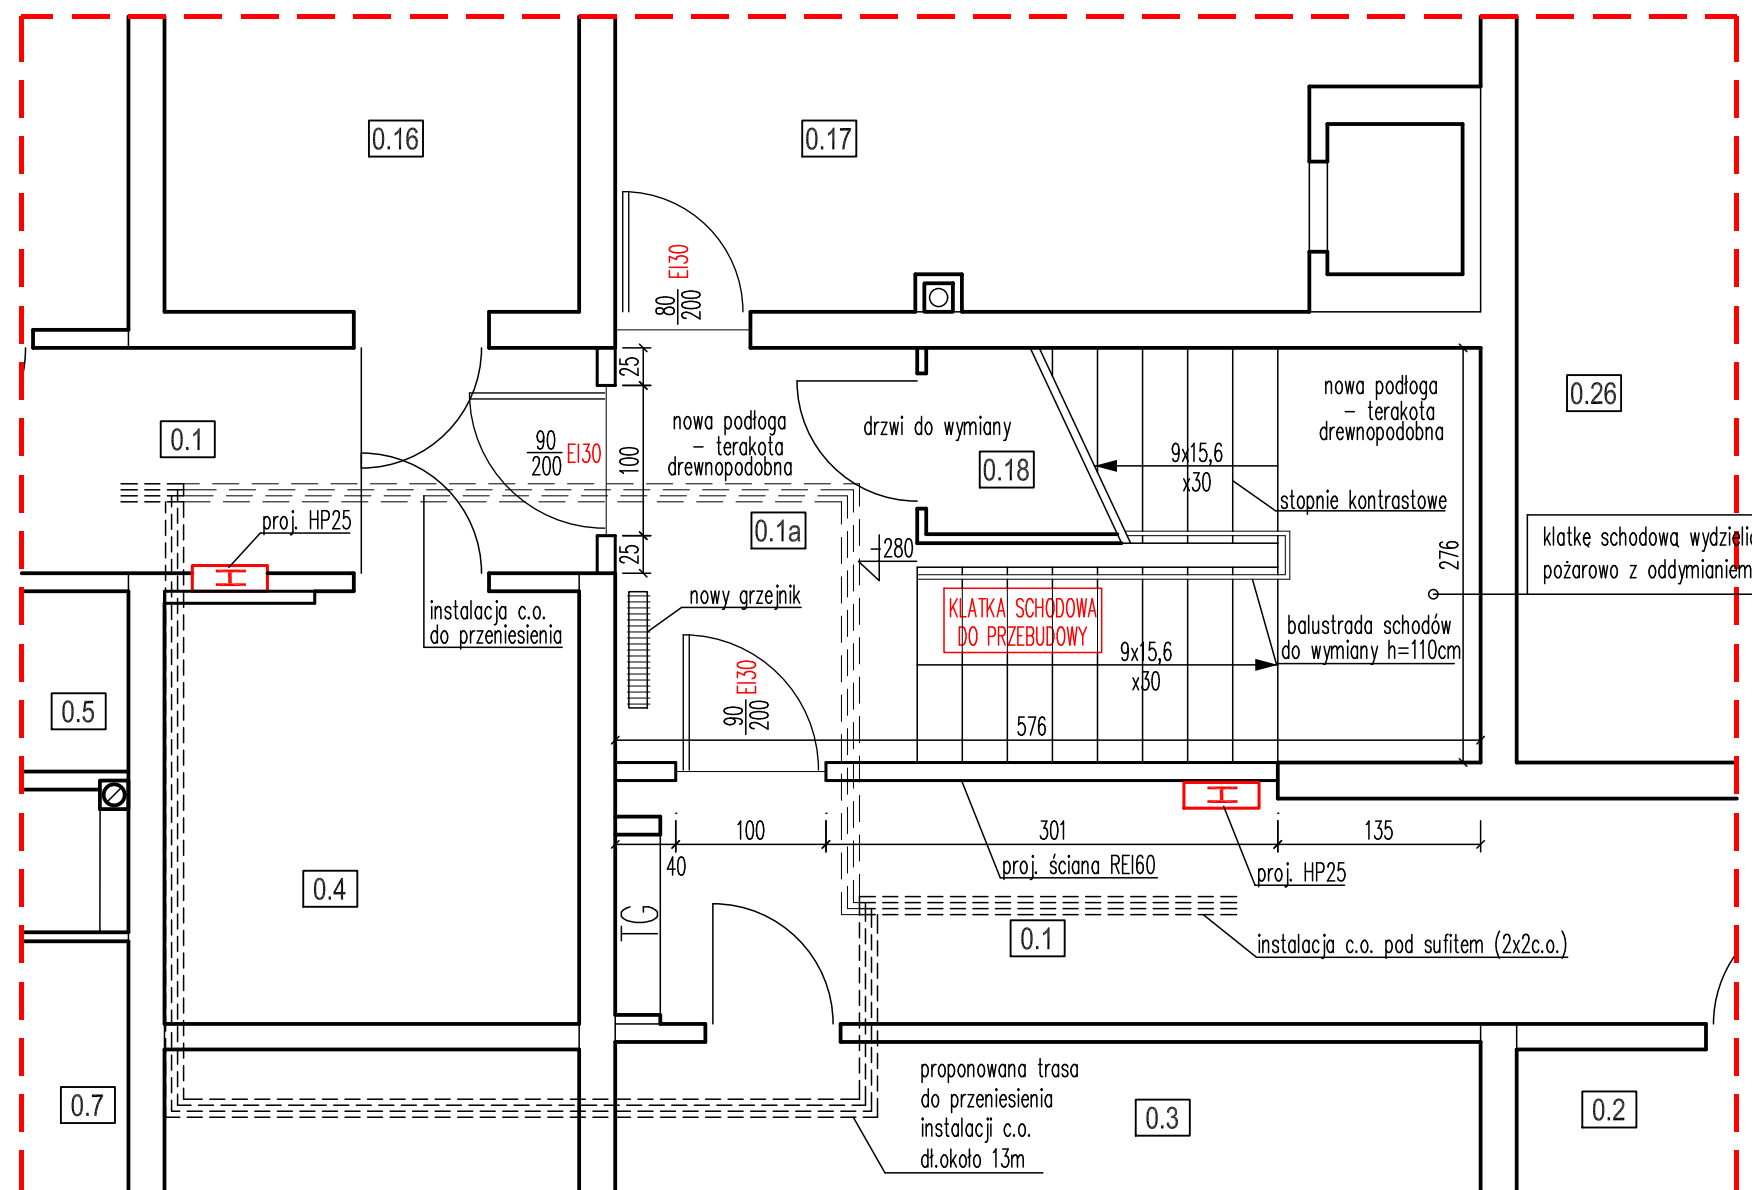

UWAGA

Wymagana min. użytkowa szerokość biegów schodów = 120cm
Wymagana min. użytkowa szerokość spocznika schodów = 130cm
Klatkę schodową należy wydzielić pożarowo i wyposażać
w samoczynne urządzenia oddymiające

pracownia projektowa
PROJEKT PLUS®

mgr inż. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1
tel. 601 222 524
e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

RZUT PIWNICY - ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH KLATKA A i B

nazwa obiektu:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
BUDYNKU MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA EKOLUDKI

adres:
Elk ul. Kilińskiego 48

skala:
1:50

inwestor:
Gmina Miasto Elk
ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk

stadium:
PFU

zespół projektowy:	nr uprawnień:	podpis:
architektura:		
mgr inż. arch. Dariusz Jackowski	4/MM OKK/2007	
- Elk styczeń 2016r -		strona: 9