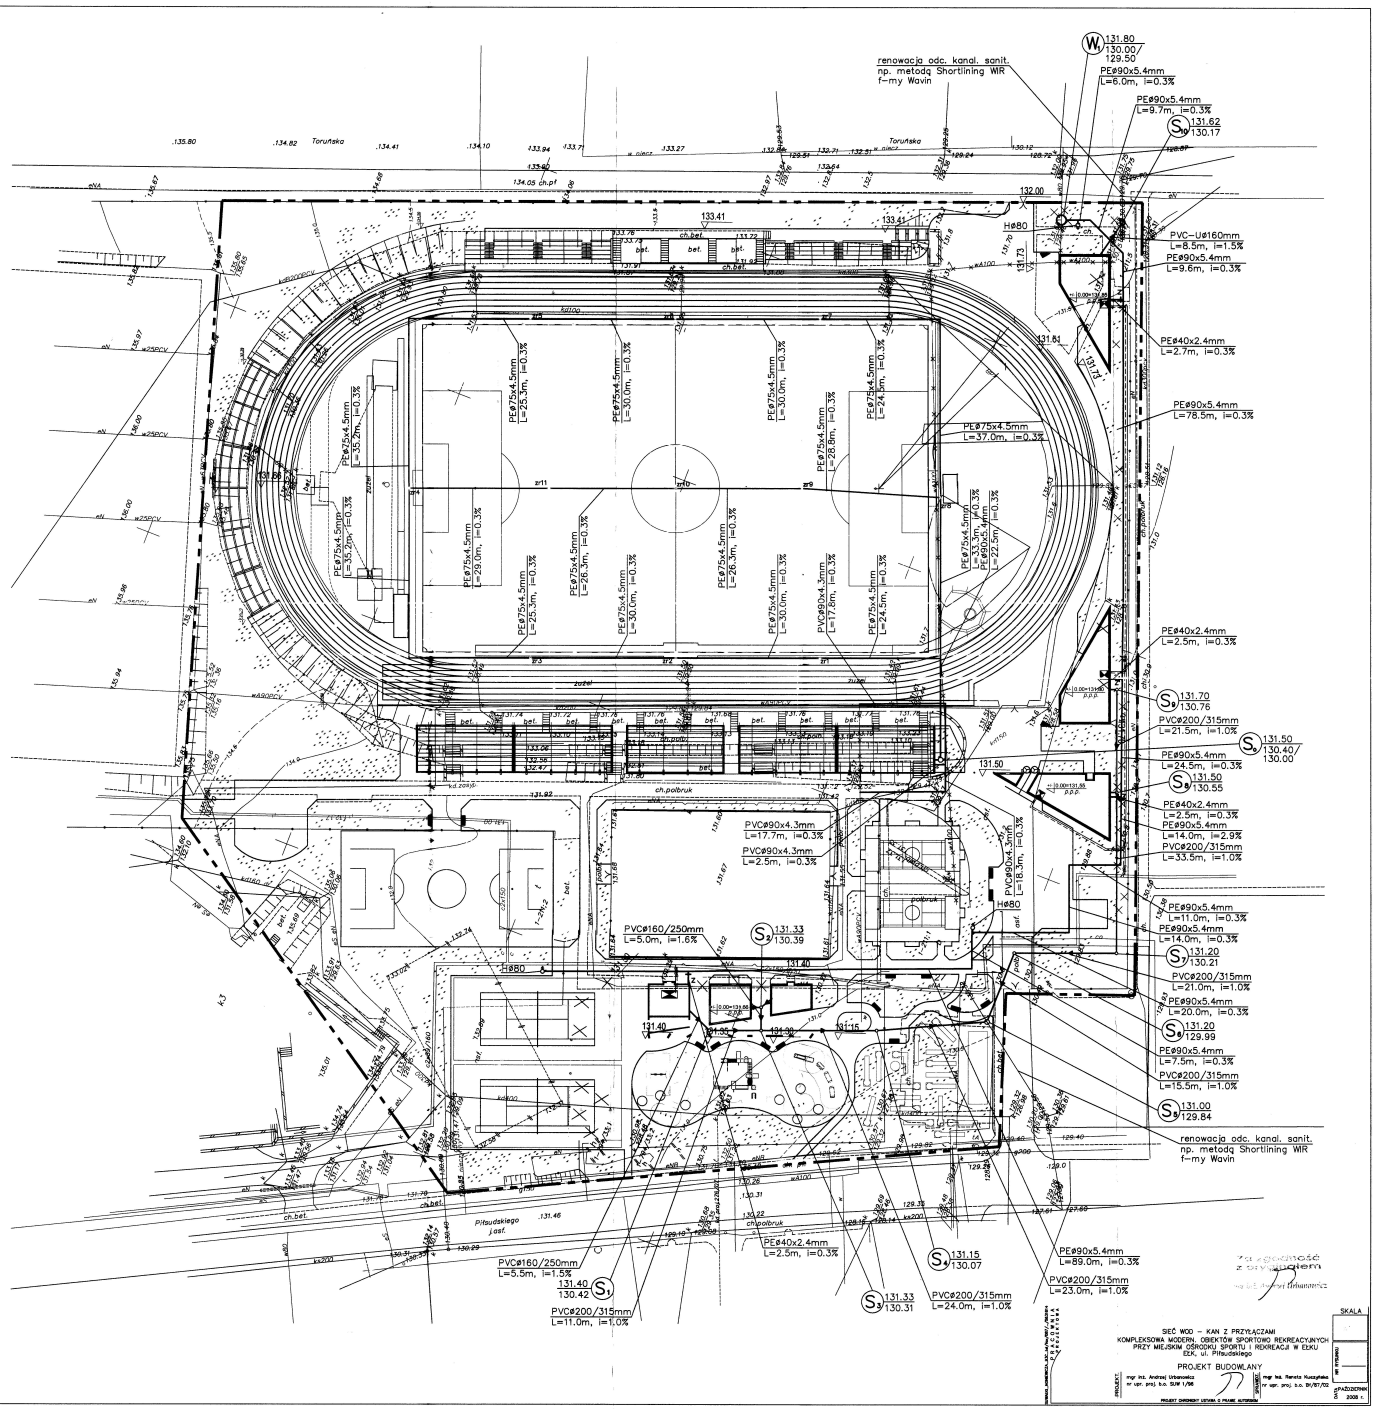
renowacja odc. kanał. sanit.
np. metodą Shortlining WIR
f-my Wavin
PE⌀90x5.4mm
L=6.0m, i=0.3%
PE⌀90x5.4mm
L=9.7m, i=0.3%
PVC-U⌀160mm
L=8.5m, i=1.5%
PE⌀90x5.4mm
L=9.6m, i=0.3%
PE⌀40x2.4mm
L=2.7m, i=0.3%
PE⌀90x5.4mm
L=78.5m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=37.0m, i=0.3%
PE⌀40x2.4mm
L=2.5m, i=0.3%
PVC⌀200/315mm
L=21.5m, i=1.0%
PE⌀90x5.4mm
L=24.5m, i=0.3%
PE⌀40x2.4mm
L=2.5m, i=0.3%
PE⌀90x5.4mm
L=14.0m, i=2.9%
PVC⌀200/315mm
L=33.5m, i=1.0%
PE⌀90x5.4mm
L=11.0m, i=0.3%
PE⌀90x5.4mm
L=14.0m, i=0.3%
PVC⌀200/315mm
L=21.0m, i=1.0%
PE⌀90x5.4mm
L=20.0m, i=0.3%
PE⌀90x5.4mm
L=7.5m, i=0.3%
PVC⌀200/315mm
L=15.5m, i=1.0%
renowacja odc. kanał. sanit.
np. metodą Shortlining WIR
f-my Wavin
PE⌀90x5.4mm
L=89.0m, i=0.3%
PVC⌀200/315mm
L=23.0m, i=1.0%
PVC⌀200/315mm
L=24.0m, i=1.0%
PVC⌀200/315mm
L=11.0m, i=1.0%
PVC⌀160/250mm
L=5.5m, i=1.5%
PE⌀40x2.4mm
L=2.5m, i=0.3%
PVC⌀160/250mm
L=5.0m, i=1.6%
PVC⌀90x4.3mm
L=17.7m, i=0.3%
PVC⌀90x4.3mm
L=2.5m, i=0.3%
PVC⌀90x4.3mm
L=18.3m, i=0.3%
PVC⌀90x4.3mm
L=17.8m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=37.0m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=35.7m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=35.2m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=29.0m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=25.3m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=26.3m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=30.0m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=26.3m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=30.0m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=28.8m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=24.5m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=25.3m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=30.0m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=30.0m, i=0.3%
PE⌀75x4.5mm
L=24.5m, i=0.3%
PE⌀90x5.4mm
L=22.5m, i=0.3%
131.80
130.00/
129.50
131.62
130.17
131.70
130.76
131.50
130.40
130.00
131.50
130.55
131.33
130.39
131.20
130.21
131.20
129.99
131.00
129.84
131.15
130.07
131.33
130.31
131.40
130.42
H⌀80
Toruńska
Pitsudskiego
ul. zajezd.
ch.polbruk
ch.bet.
SKALA
SIEĆ WOD – KAN Z PRZYŁĄCZAMI
KOMPLEKSOWA MODERN. OBIEKTÓW SPORTOWO REKREACYJNYCH
PRZY MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W EŁKU
EŁK, ul. Piłsudskiego
PROJEKT BUDOWLANY
mgr inż. Andrzej Urbanowicz
nr upr. proj. b.o. SLW 1/96
mgr inż. Renata Kuszpikiel
nr upr. proj. b.o. BV/87/02
PAŹDZIERNIK
2008 r.