


+884,52
 68158,97
 90405,83
 5 m
 1,5169g
 87 m
 4,49 m
 94 m

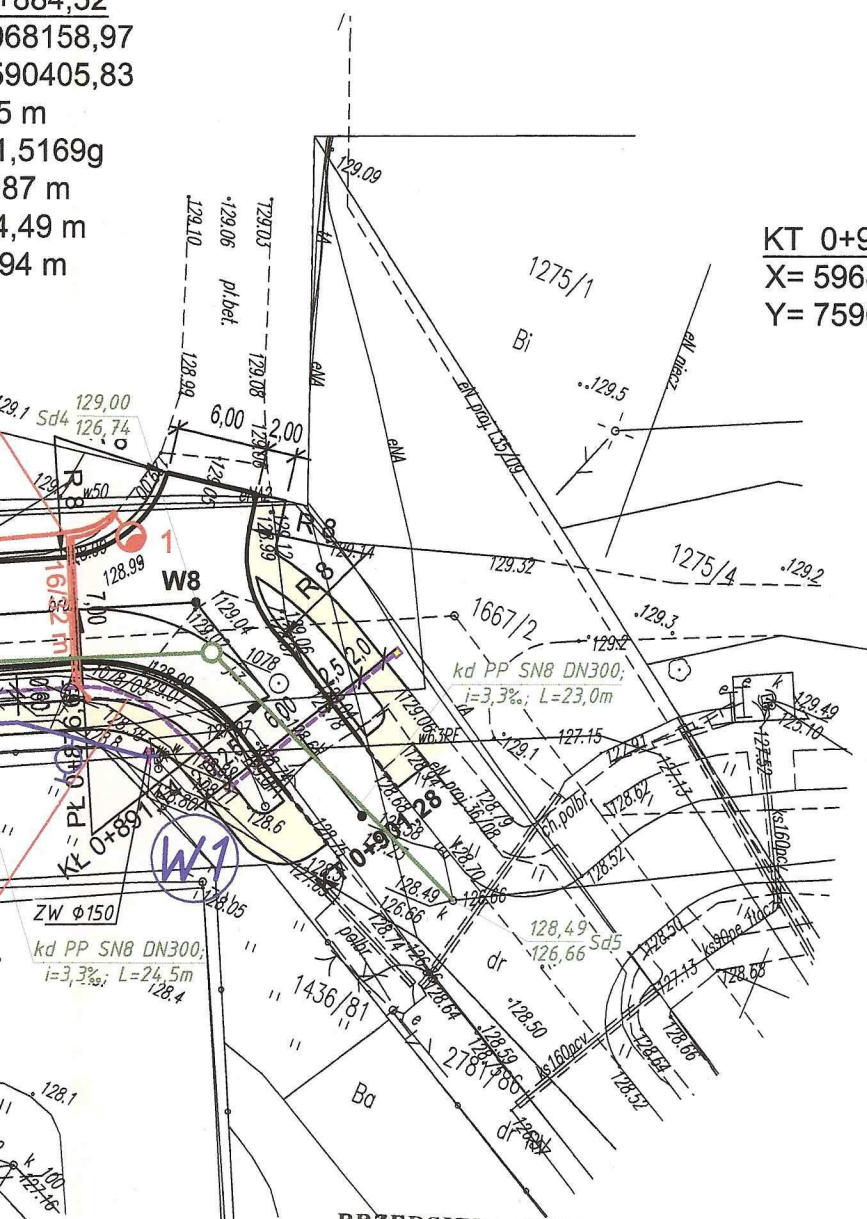

KT 0+901,28
 X= 5968150,16
 Y= 7590421,54

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 19-300 ELK, ul. Suwalska 64
 tel. (0-87) 610-36-70, fax 610-23-71


Projekt Zagospodarowanie
 uzgodniono
 Elk dn. 18.08.2010

Kierownik Działu Technicznego
 mgr inż. Cezary Woźniak

TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta
 Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny
 Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie
 L.dz. 30915 20.08.2010

Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag
 wg przekazanego załącznika
 ELK 18.08.2010

Zbigniew Jenczelewski
 Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci
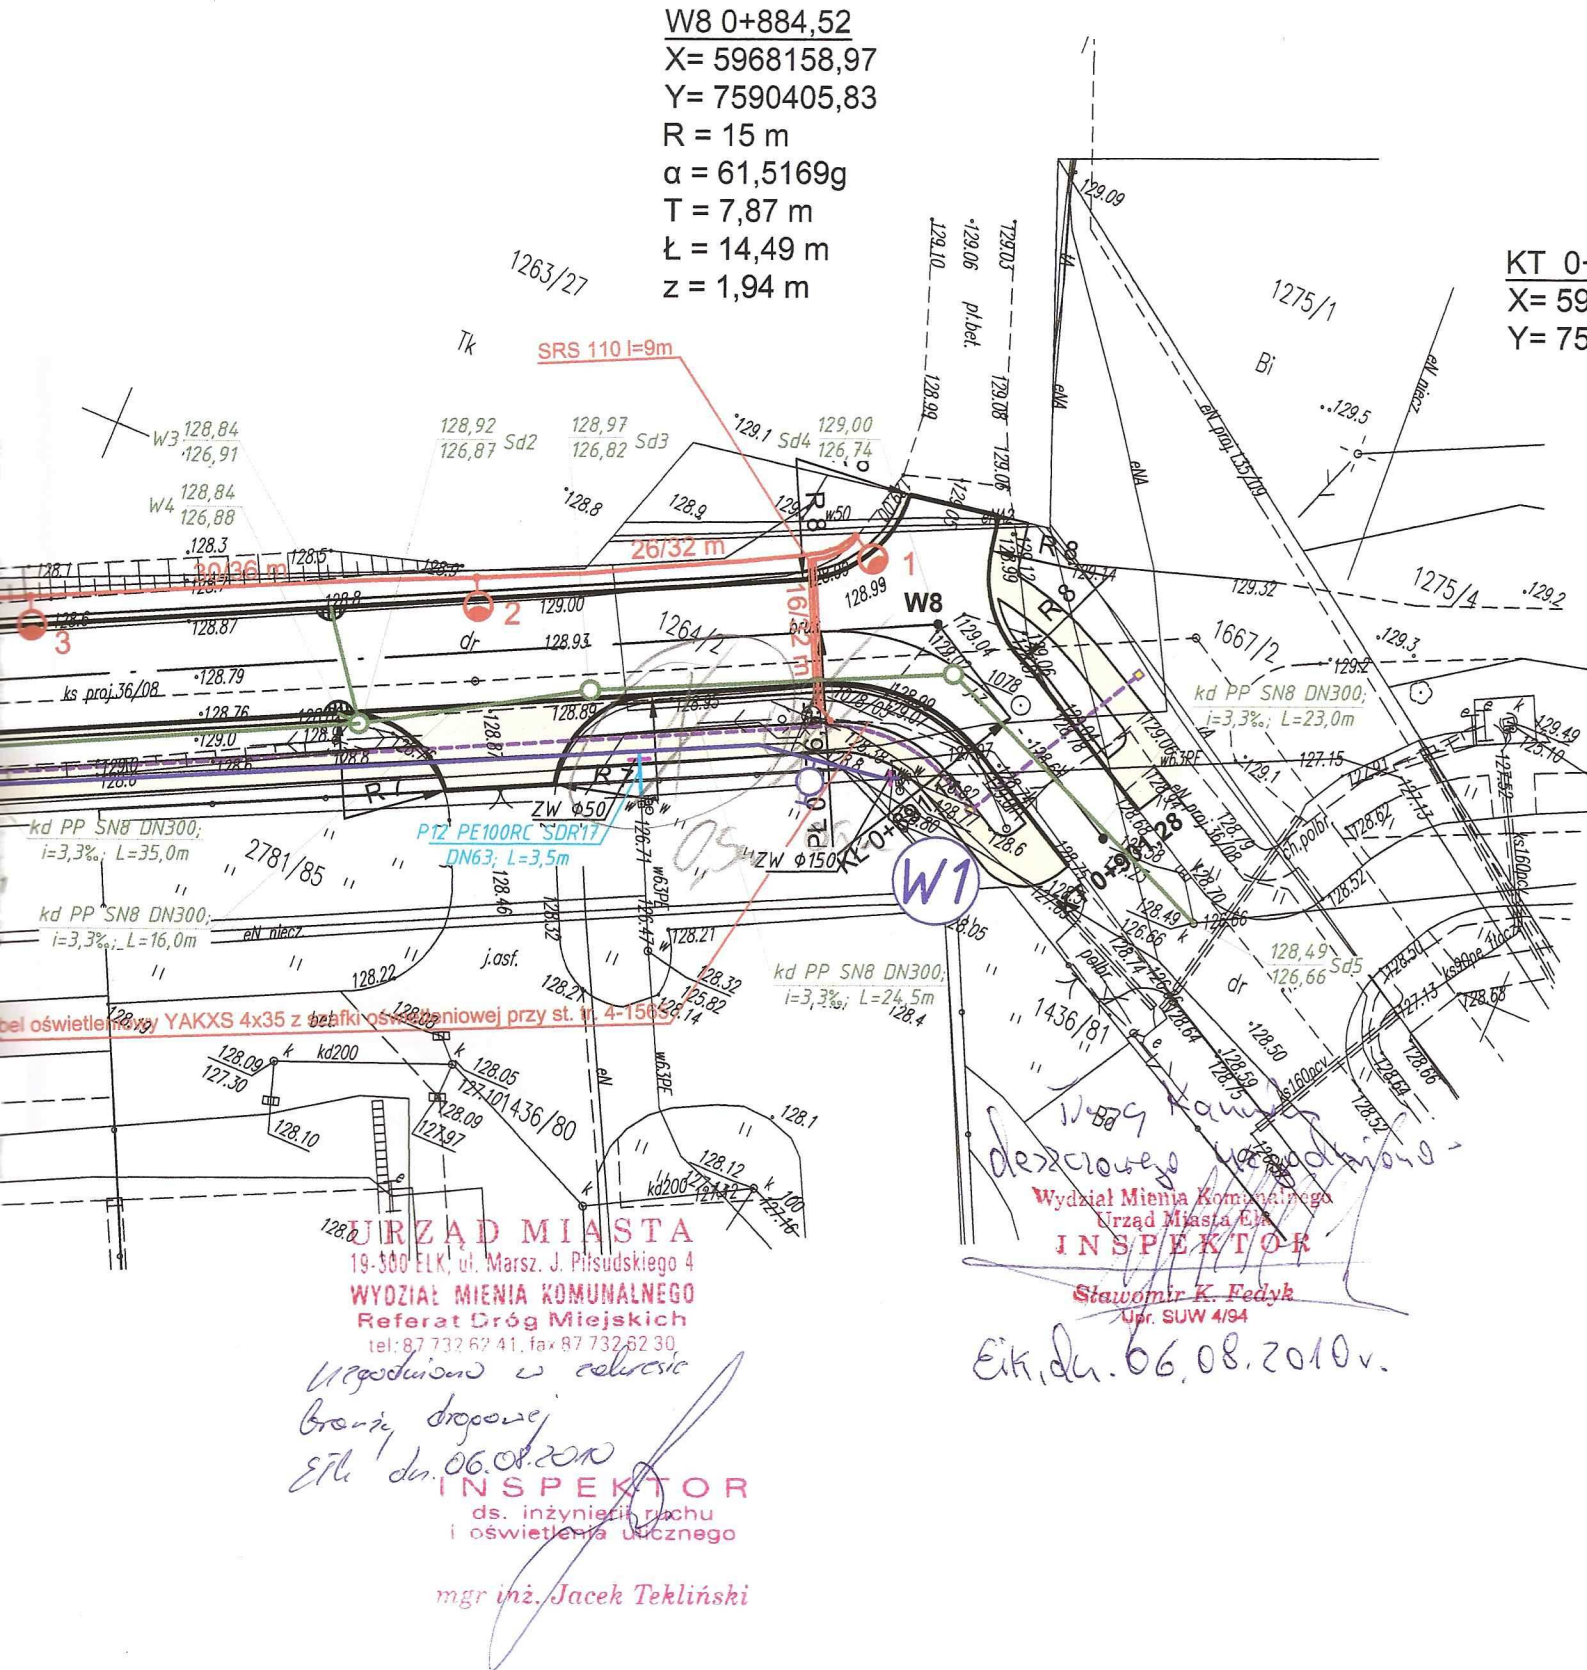
$$\begin{array}{r} \text{KT } 0- \\ \hline X = 59 \\ Y = 75 \end{array}$$


ul. Sportowa 1, 19-300 Elk, tel. (087) 621-14-01

Przebudowa ulicy Sikowskiego -
uzgodniono jak niżej:

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika ZS Etk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurą ochronną na długości 1 m od miejsca skrzyżowania i przed zasypaniem gładzi do odbioru w ZS Etk.
4. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się.
5. 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji projektowanych robót zgłosi się do ZS Etk w celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Etł, dnia 18.08.2010

7. Address

