



SCHEMAT MONTAŻOWY OBIEG II

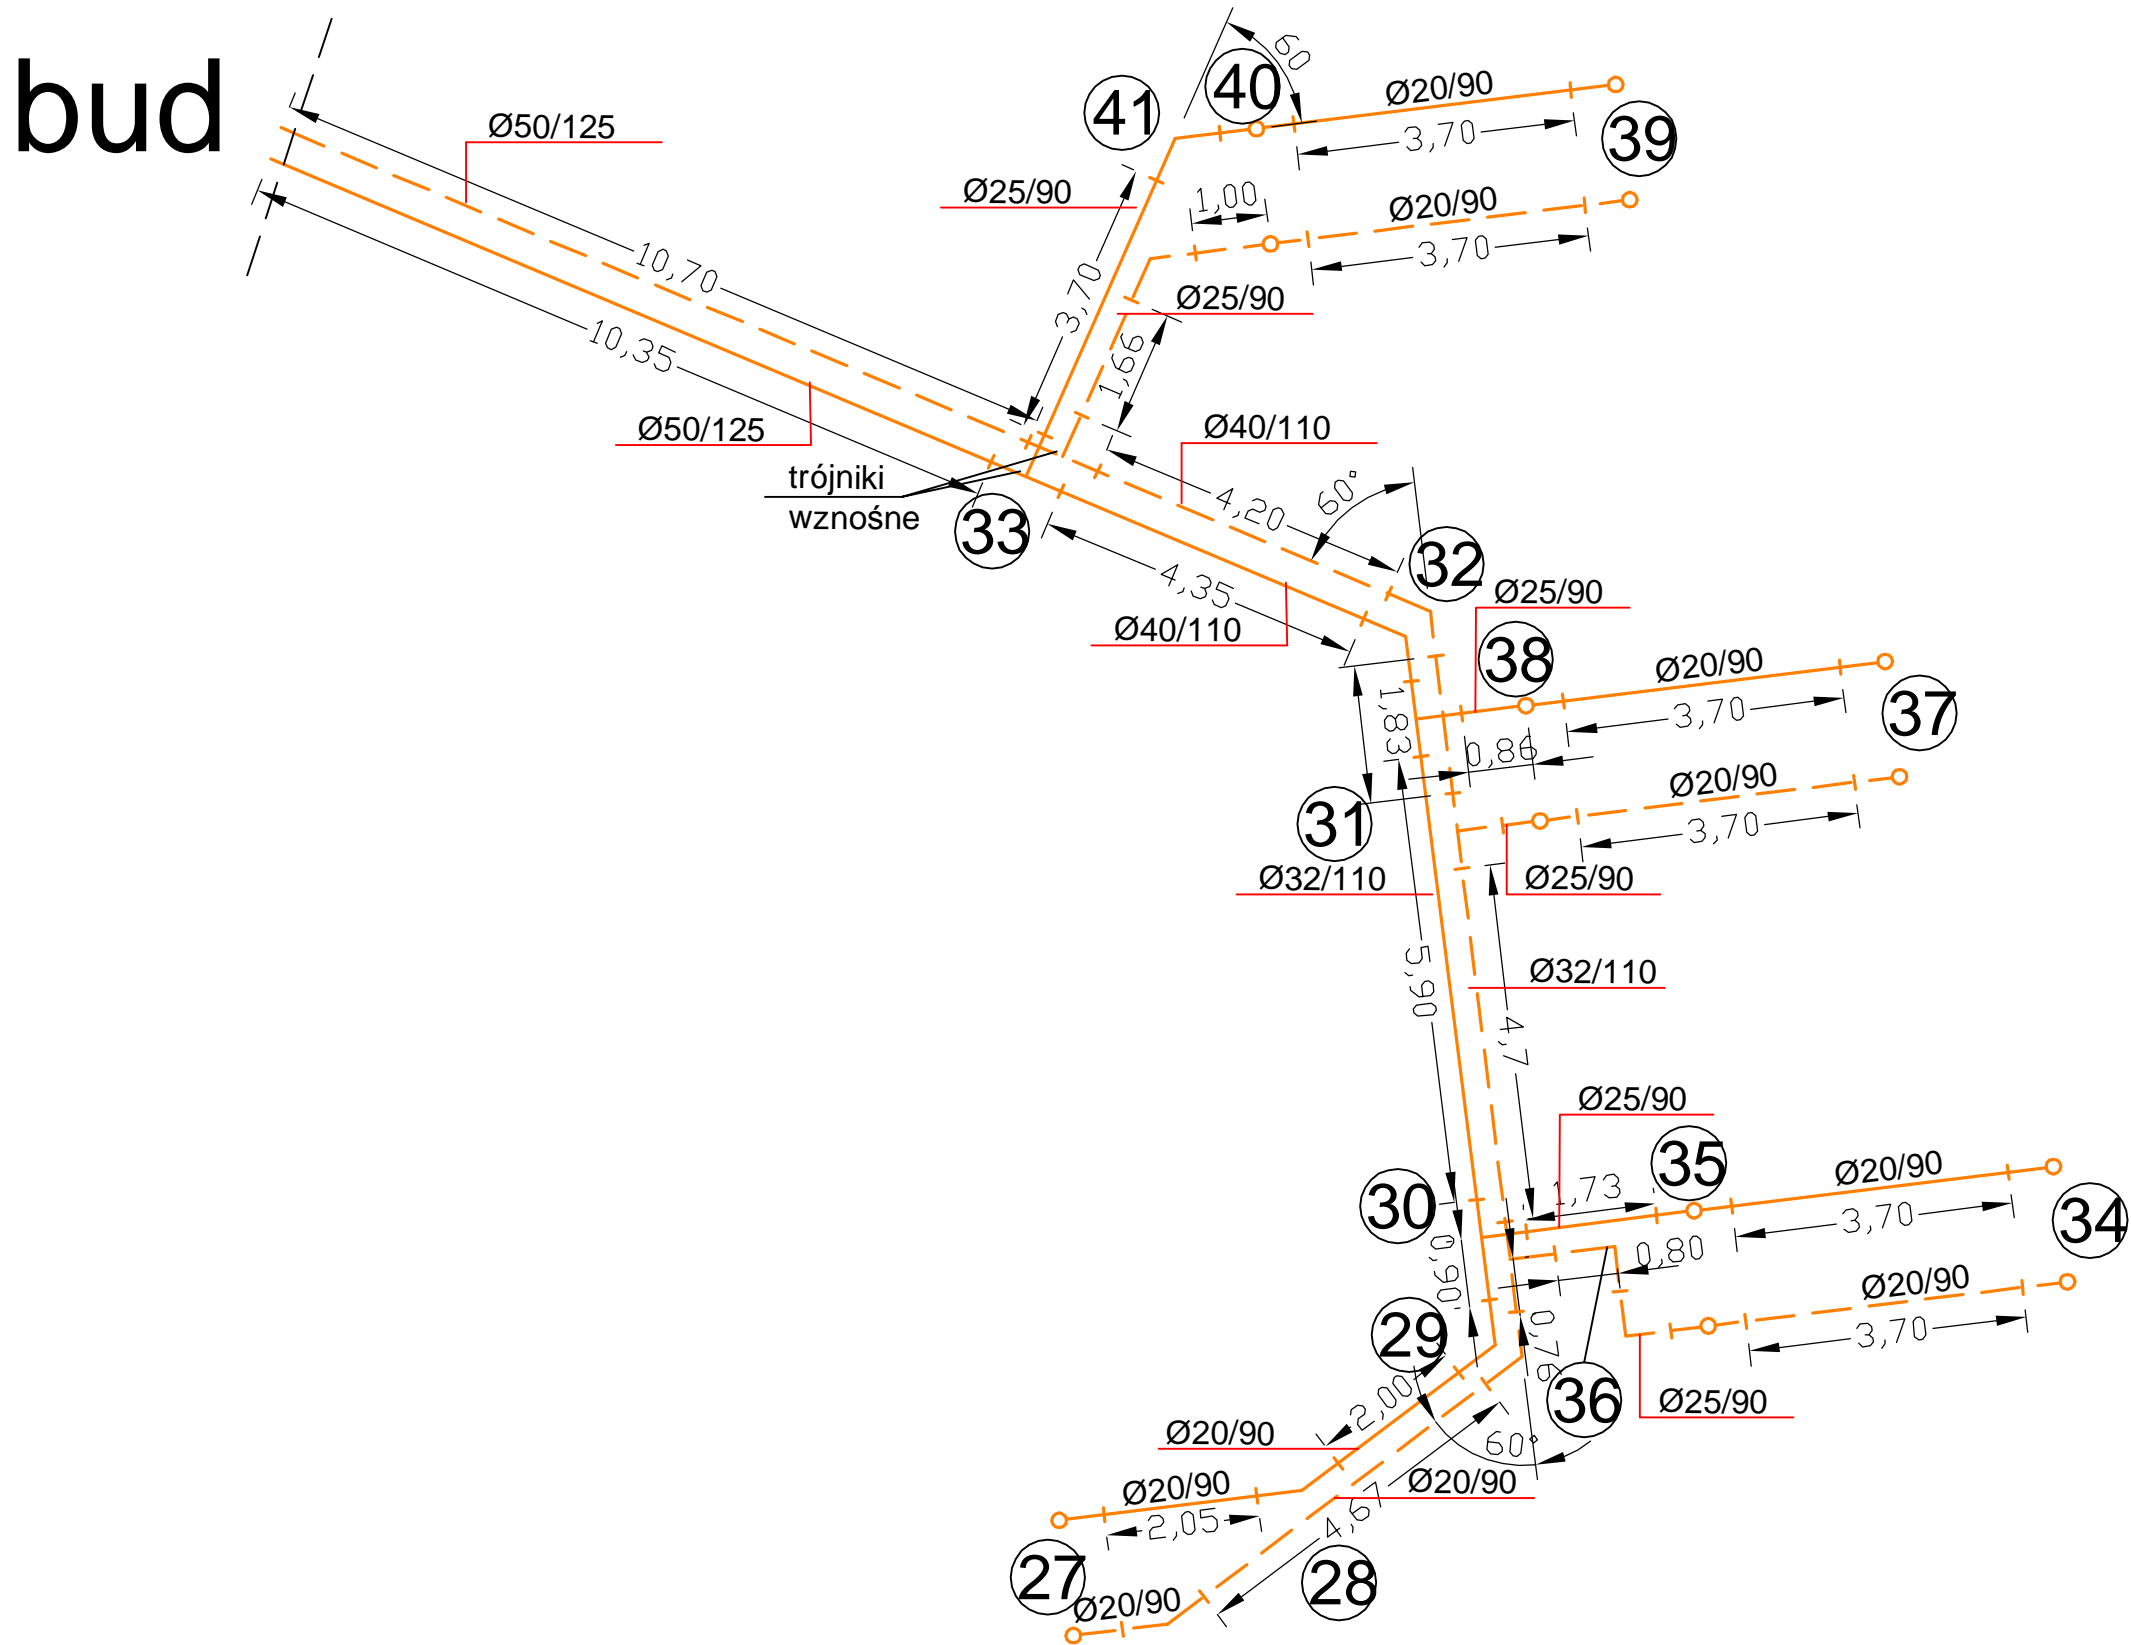

SCHEMAT MONTAŻOWY OBIEG III

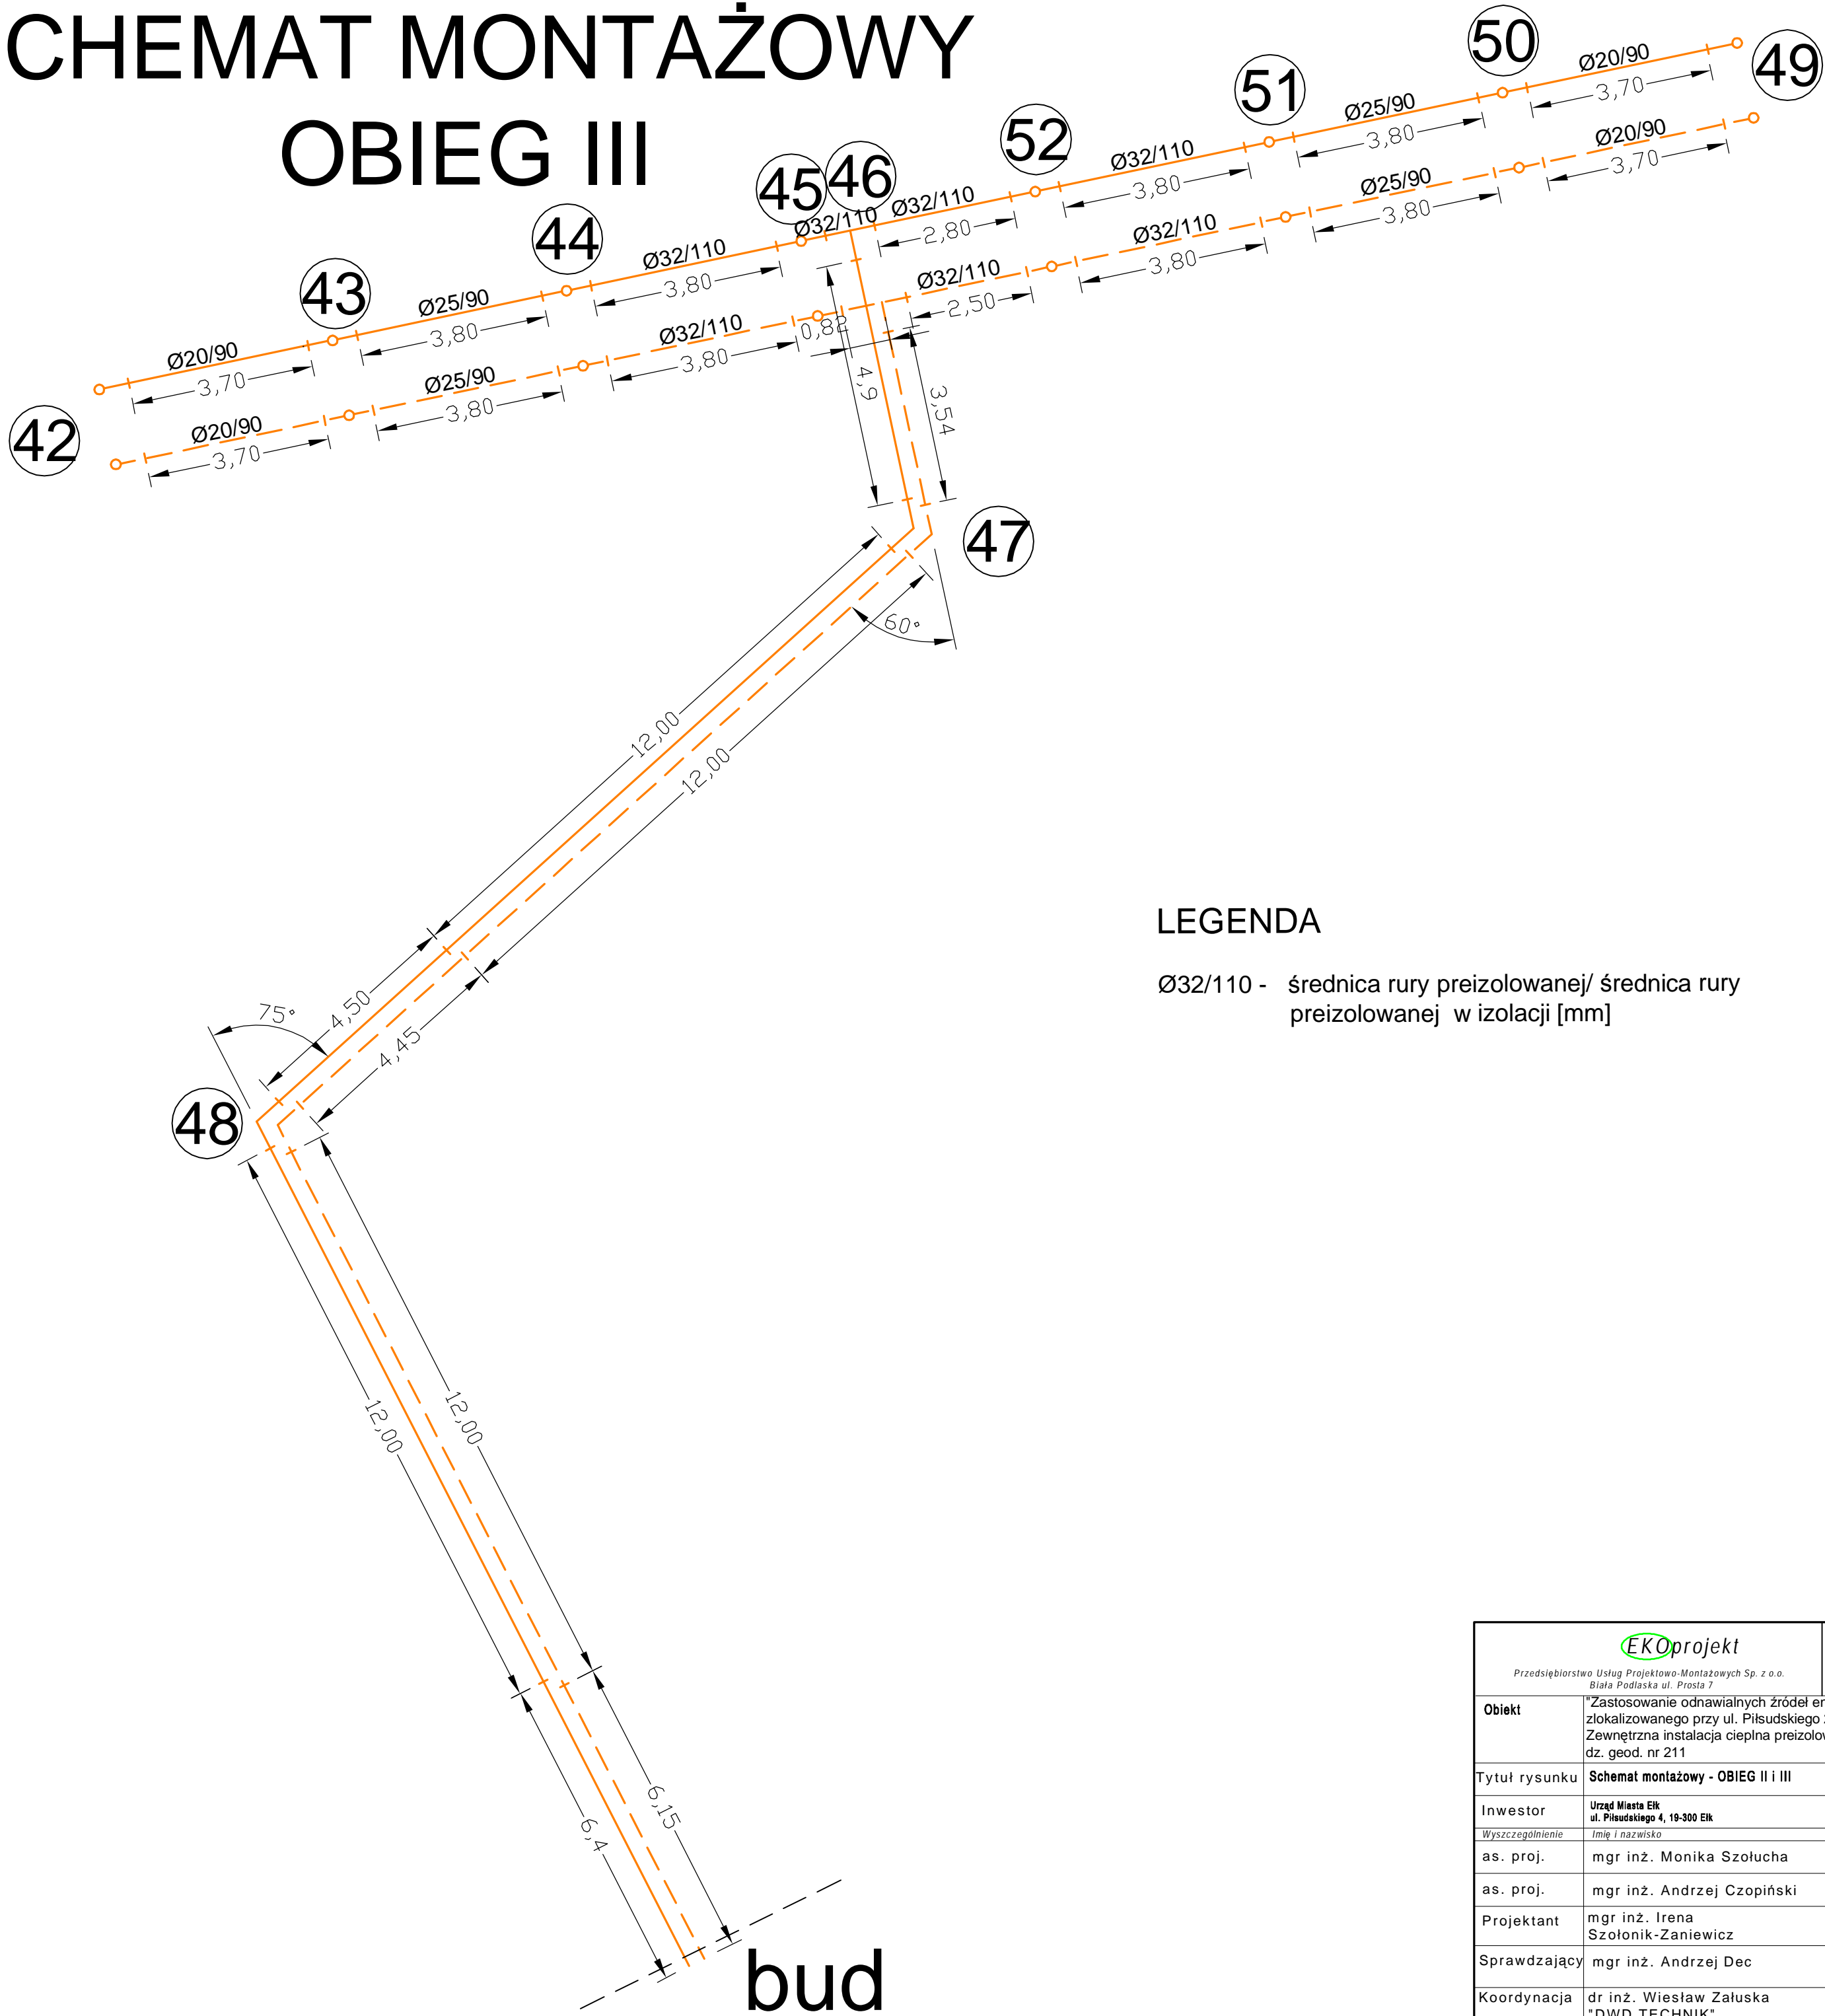

LEGENDA

Ø32/110 - średnica rury preizolowanej/ średnica rury preizolowanej w izolacji [mm]

<div>EKOprojekt</div> <div>Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Sp. z o.o. Biała Podlaska ul. Prosta 7</div>		<div>DWD technika</div>		
Obiekt	"Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Elku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29" Zewnętrzna instalacja ciepła preizolowana dz. geod. nr 211			
Tytuł rysunku		Schemat montażowy - OBIEG II i III		
Inwestor	Urząd Miasta Elku ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk	Data: IV 2011	Skala: 1:100	Nr rysunku: P-03
Wyszczególnienie	Imię i nazwisko	Podpis	Specjalność	Brzozna sanitarna
as. proj.	mgr inż. Monika Szolucha			
as. proj.	mgr inż. Andrzej Czopiński			
Projektant	mgr inż. Irena Szoloniak-Zaniewicz			LUB/0227/ PWOS/07
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Dec			LUB/0223/ PWOS/07
Koordynacja	dr inż. Wiesław Załuska "DWD TECHNIK"			