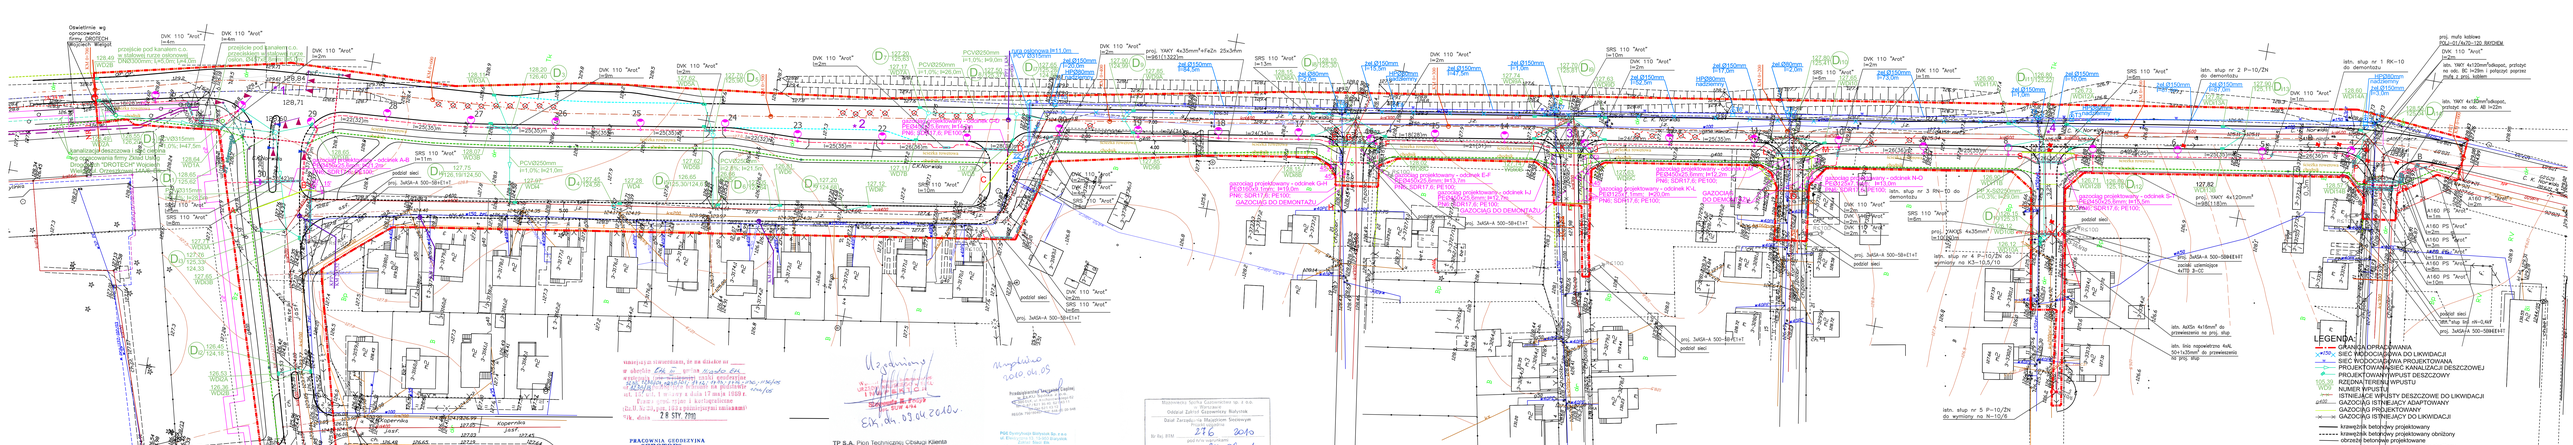
Oświetlenie wg opracowania firmy OROTECH Wojciech Wielgus
DVK 110 "Arot" l=4m
przejście pod kanałem c.o. w istniejącej rurze ochronnej DN/ID300 L=4,0m; bez bud.bo
DVK 110 "Arot" l=2m
DVK 110 "Arot" l=3m
DVK 110 "Arot" l=1m
DVK 110 "Arot" l=2m
DVK 110 "Arot" l=1m
SRS 110 "Arot" l=1m
SRS 110 "Arot" l=3m
SRS 110 "Arot" l=2m
SRS 110 "Arot" l=1m
PCVØ250mm i=1,0%; l=20,0m
PCVØ250mm i=1,0%; l=26,0m
PE Ø150mm HDPE100mm SDR17 & PE100
PE Ø150mm HDPE100mm SDR17 & PE100
proj. YAKY 4x35mm²+FeZn 25x3mm l=961/1322m
istn. słup nr 3 P-10/ZN do demontażu
istn. słup nr 1 RK-10 do demontażu
istn. YAKY 4x120mm²uziom, przłącze na ob. Ali l=22m
istn. YAKY 4x120mm²uziom, przłącze na ob. Ali l=22m
istn. słup nr 4 P-10/ZN do wymiany na R-10/9
istn. słup nr 5 P-10/ZN do wymiany na R-10/9
istn. AsXSn 4x16mm² do przewieszenia na proj. słup
istn. linia napowietrzna 4xAL 50+3,5mm² do przewieszenia na proj. słup
istn. AsXSn 4x16mm² do przewieszenia na proj. słup
podział sieci
proj. 3xAGA-A 500-SBHE1x7
proj. 3xAGA-A 500-SBHE1x6
proj. 3xAGA-A 500-SBHE1x5
proj. 3xAGA-A 500-SBHE1x4
proj. 3xAGA-A 500-SBHE1x3
proj. 3xAGA-A 500-SBHE1x2
proj. 3xAGA-A 500-SBHE1x1