



SCHEMAT WĘZŁÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO w.1


węzeł – A

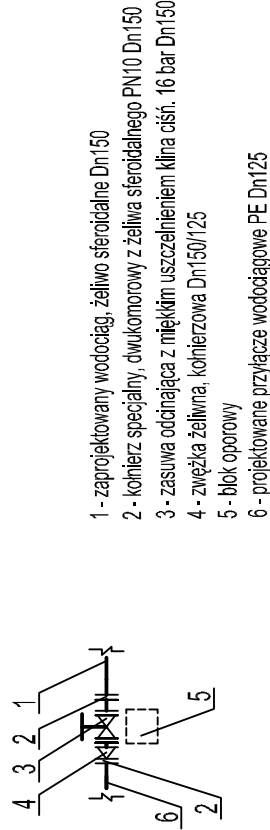

węzeł – B

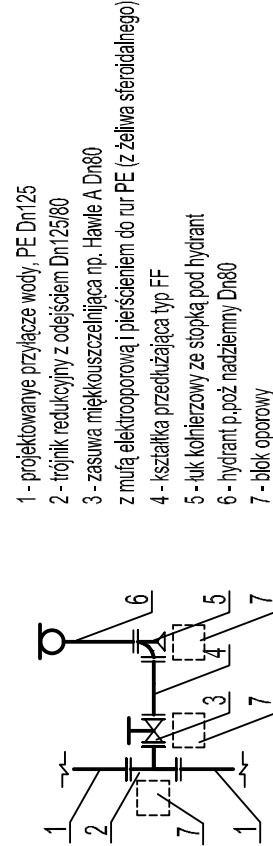

węzeł – C



UWAGI:

- Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne.
- Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac ziemnych zobowiązany jest do sprawdzenia rzędnych włączeń do istniejących w terenie sieci, zweryfikować stan istniejący w terenie w odniesieniu do otrzymanych podkładów geodezyjnych.
- Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi.
- Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych.
- Dla ruchu pieszego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad wykopami.
- Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjna - wykonawcza.
- W miejscu wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi prace wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Rzędne wjazdów studni dostosować do rzędnej terenu
- Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - część II -Instalacje sanitarne i przemysłowe".



archimedia

Pracownia: ul.Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań	Branża: SANITARNA	TJ/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl	PROJEKT WYKONAWCZY
Numer umowy:	Stadium dokumentacji:		
Inwestor:	GMINA MIASTA ELK UL. PIŁSUDSKIEGO 4 19-300 ELK		
Nazwa inwestycji:	PROJEKT BUDYNKÓW W MIEJSKIEJ STREFIE ROZWOJU TECHNO-PARKU W ELKU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ/PODMIEJSKIEJ W ELKU, OBRĘB 2-ELK-II NA DZ. NR 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11, 2201/12,		
Temat opracowania:	ZEWNETRZNE UZBROJENIE TERENU		
Zespół projektowy:		Nr uprawnień:	Podpis/pieczątka:
Sprawił:			
Treść rysunku:	SCHEMAT WĘZŁÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO w.1		
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku
Ostatnia modyfikacja:	mgr inż. Michał Kamiński	03.2010	S-05
UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niegigantyczne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione			