


Projektowana trasa kabla 3xYHdAKxs70 L=100m

Kierunek GPZ Szeligi

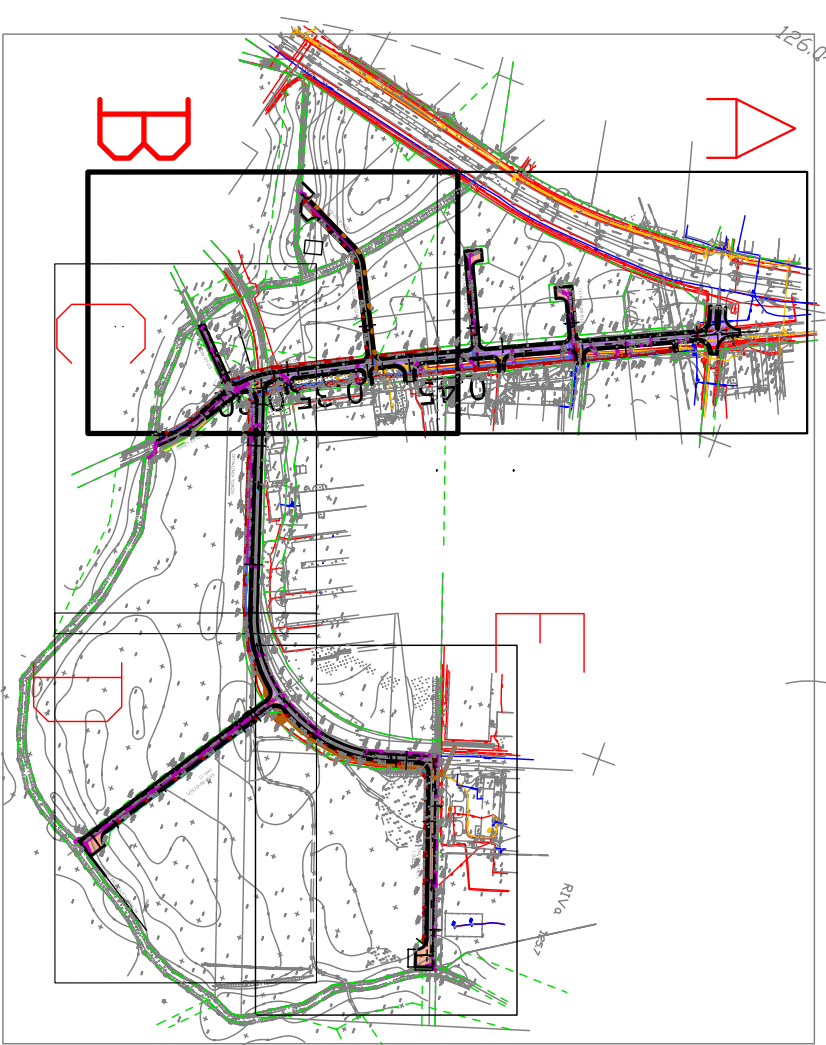

OZNACZENIA :	
3 x YHdAKxs70	AKTUALNA TRASA KABLA SN - 3xYHdAKxs70
—	PROJEKTOWANA TRASA KABLA DO PRZEŁOŻENIA
—	RURY OSŁONOWE KABLI 'AROT'
—	SŁUP OŚWIETLENIOWY
L1	OZNACZENIA ODCINKÓW KABLI
L2	PROJEKTOWANE POMPOWNIĘ ŚCIEKÓW

Nazwa rysunku: Przebudowa linii kablowej 15 kV - odcinek A - B	
Zadanie: „Wykonanie projektu drogi wraz z infrastrukturą techniczną w Miejskiej Strefie Rozwoju „TECHNO - PARK” przy ulicy Podmiejskiej w Elku.”	
Zamawiający: Urząd Miasta w Elku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Elk	
Projektant branż: Ireneusz Turek	18/SJW/90
Sprawdził: Tomasz Zbigniew Wojszko	SIW-14/93
Opracował: —	—
Imię i nazwisko	Nr uprawnień
Podpis	Nr rysunku: —
WYKONAWCA: Grontmij Polska Sp. z o.o.	
Date: Kwiecień 2008	Grontmij