



YAKXS 4x35mm²
+ FeZn 30x4mm

Schemat ideowy zasilania ośw. boiska

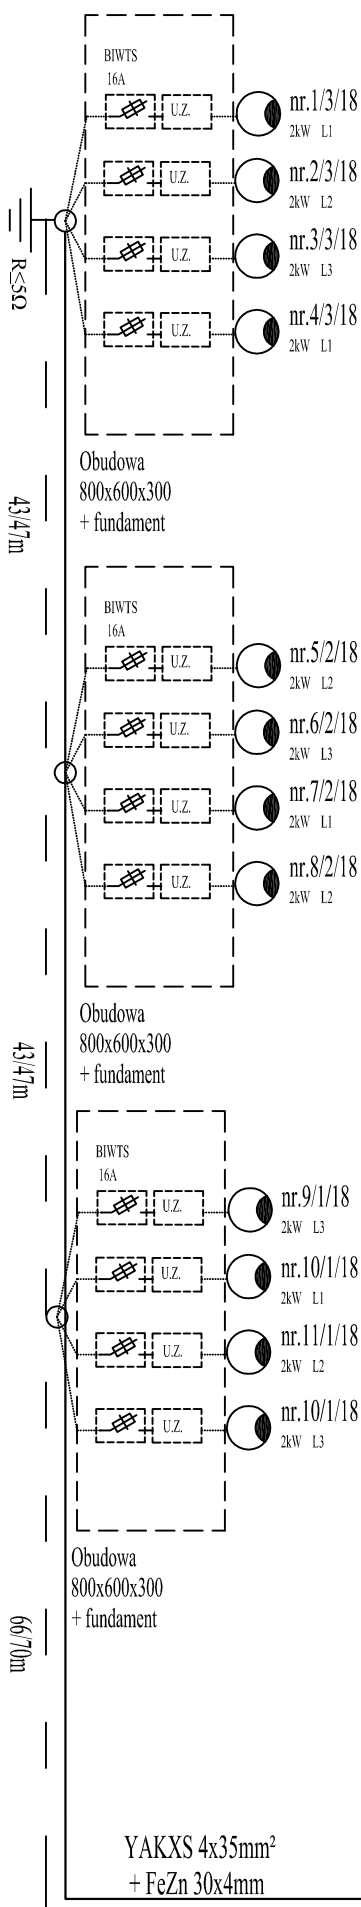

Legenda:

Przewód - YDY3x2,5mm²

Układ zapłonowy, niezależny

Nawietlacz sportowy z oddzielnym układem zapłonowym asymetryczny o średniej intensywności z przysługą 2000W o długim tuku

Tabliczka słupowa na wkładki BIWTS

Maszt oświetlony 18m ocynkowany ogniowo, z węglek Pa3 z podstawą kwadratową o grubości ścianki 4mm, z belką nośną do oświetlaczów i fundamentem prefabrykowanym

<p>pracownia projektowa PROJEKT PLUS®</p> <p>mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-901 Ek ul. Kołłowa 14/1 tel. 601 222 524 e-mail: projektplus@pp.pl</p>		<p>mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-901 Ek ul. Kołłowa 14/1 tel. 601 222 524 e-mail: projektplus@pp.pl</p>	
<p>nr. zgłoszenia: mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz</p>		<p>nr uprawnień: POU19A.POU001910</p>	
<p>- Ek, marzec 2015r -</p>		<p>strona: E-2</p>	